


- Grundstücksgrenze ○ Bäume zu erhalten ✗ Bäume zu fällen

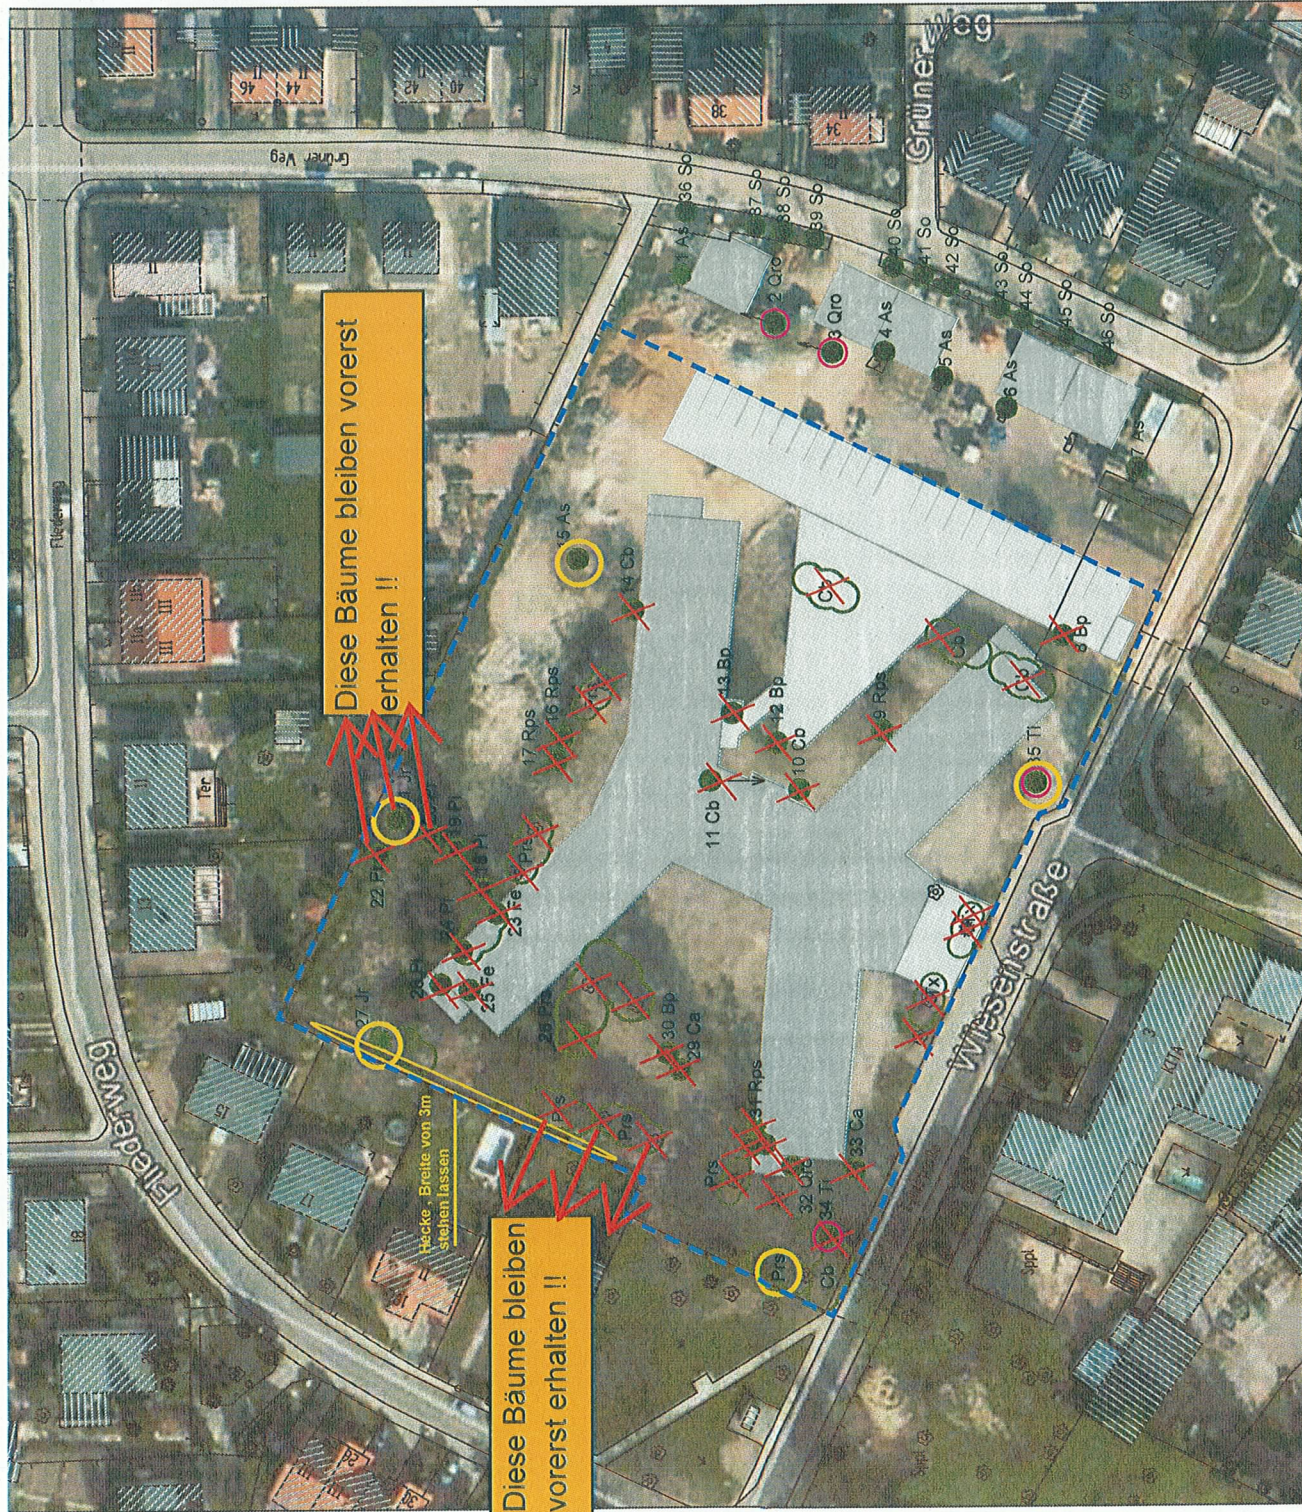

Legende

- Baum
- ✳ Baum nicht in Planunterlage
- Baum zum Erhalt festsetzen
- Gehölz / Gebüsch
- Geplante Baukörper und Befestigungen

Baumart und Nummer siehe Anhang im Text.

Kürzel	Baumart bot.	Baumart dt.
As	Acer spec.	Ahorn
Bp	Betula pendula	Birke
Ca	Castanea sativa	Eskastanie
Cb	Carpinus betulus	Hainbuche
Jr	Juglans regia	Walnuss
Fe	Fraxinus excelsior	Esche
Pi	Picea spec.	Fichte
Prs	Prunus spec.	Pflaume
Qro	Quercus robur	Eiche
Rps	Robinia pseudo.	Robinie
Tx	Taxus baccata	Eibe
So	Sorbus spec.	Mehlbeere

Planunterlage: Stadtgrundkarte 2011,
Luftbild, Quelle: www.google.de

Stadt Dessau-Roßlau

Bebauungsplan Nr. 61 "Altenpflegeheim an der Feldstraße"

Baumbestand und -bewertung

20.02.2013

Maßstab 1:1.000

Dr. Szamatolski + Partner GbR
Landschaftsarchitektur, Stadtplanung
Umweltmanagement, Tourismusentwicklung
BOLA SRL DGBL
Friedrichstraße 81 10119 Berlin
Tel. 030/2009144 Fax 030/2009197
Email: bsatz@szamatolski.de

Baumliste (Grundlage: Baumgutachten Dr. Szamatolski 20.02.2013)

Baum nr.	Kürzel	Baumart dt.	Baumart bot.	Stu, mehrst	StU	Bemerkung	Basiswert	Gatungswert	Zustandswert (Vitalität)	ökol. Standortwert	ökol. Individualwert	Ergebnis	Ersatzpflanzungen	Baumerhalt
8 Bp	Birke		Betula pendula		128	Mistelbefall	--	--	--	--	--	Ausschluss		
9 Rps	Robinie		Robinia pseudoacacia		130		--	--	--	--	--	Ausschluss		
10 Cb	Hainbuche		Carpinus betulus	63/50			1	1,3	0,6	1,4	0,7	0,7644	1	
11 Cb	Hainbuche		Carpinus betulus		89	Totholzanteil	1	1,3	0,6	1,4	0,7	0,7644	1	
12 Bp	Birke		Betula pendula		110	schief gewachsen, Standfestigkeit unsicher	--	--	--	--	--	Ausschluss		
13 Bp	Birke		Betula pendula		109		--	--	--	--	--	Ausschluss		
14 Cb	Hainbuche		Carpinus betulus		131		2	1,3	0,8	1,4	1	2,912	3	
15 As	Ahorn		Acer spec.	101/81			2	1,6	0,6	1,4	1	2,688		
16 Rps	Robinie		Robinia pseudoacacia	130/107		mit Stammhöhle	--	--	--	--	--	Ausschluss		
17 Rps	Robinie		Robinia pseudoacacia		122	hoher Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
18 Pi	Fichte		Picea spec.		101		--	--	--	--	--	Ausschluss		
19 Pi	Fichte		Picea spec.		152	Stammschäden	--	--	--	--	--	Ausschluss		
20 Pi	Fichte		Picea spec.		86	leichte Stammschäden am Fuß	--	--	--	--	--	Ausschluss		
21 Jr	Walnuss		Juglans regia		78	wenig verzweigt, beengt	--	--	--	--	--	Ausschluss		
22 Pi	Fichte		Picea spec.		142		--	--	--	--	--	Ausschluss		
23 Fe	Esche		Fraxinus excelsior		160	Totholzanteil	3	1,1	0,8	1,4	0,9	3,326	3	
24 Pi	Fichte		Picea spec.		118	einseitig	--	--	--	--	--	Ausschluss		
25 Fr	Esche		Fraxinus excelsior	90/85/75/62			4	1,1	0,8	1,4	0,9	4,435	4	
26 Pi	Fichte		Picea spec.		70	verkahlt	--	--	--	--	--	Ausschluss		
27 Jr	Walnuss		Juglans regia				--	--	--	--	--	Ausschluss		
28 Prs	Pflaume		Prunus spec.		102	Totholzanteil, im Gehölzbestand	--	--	--	--	--	Ausschluss		
29 Ca	Esskastanie		Castania sativa	107/66			3	1,6	0,6	1,4	0,9	3,6288	4	
30 Bp	Birke		Betula pendula		141	Stamm bewachsen, Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
31 Qro	Eiche		Quercus robur	107/82		Verkahlung	3	1,6	0,6	1,4	0,9	3,6288	4	
32 Rps	Robinie		Robinia pseudoacacia	83/74/36		Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
33 Ca	Esskastanie		Castania sativa		223	Totholzanteil	3	1,6	0,6	1,4	0,9	3,6288	4	
34 Ti	Linde		Tilia spec.		165	leicht einseitig	3	1,6	0,6	1,4	0,9	3,6288	4	
35 Ti	Linde		Tilia spec.		153	leicht einseitig	2	1,6	0,8	1,4	1	3,584	4	

Bäume zu erhalten

Bäume zu fällen, da im Baufeld, bzw. hoher Totholzanteil oder verkahlt