


Baumbestand (Grundlage: Baumgutachten Dr. Szamatolski 20.02.2013)

----- Grundstücksgrenze ○ Bäume zu erhalten ✗ Bäume zu fällen

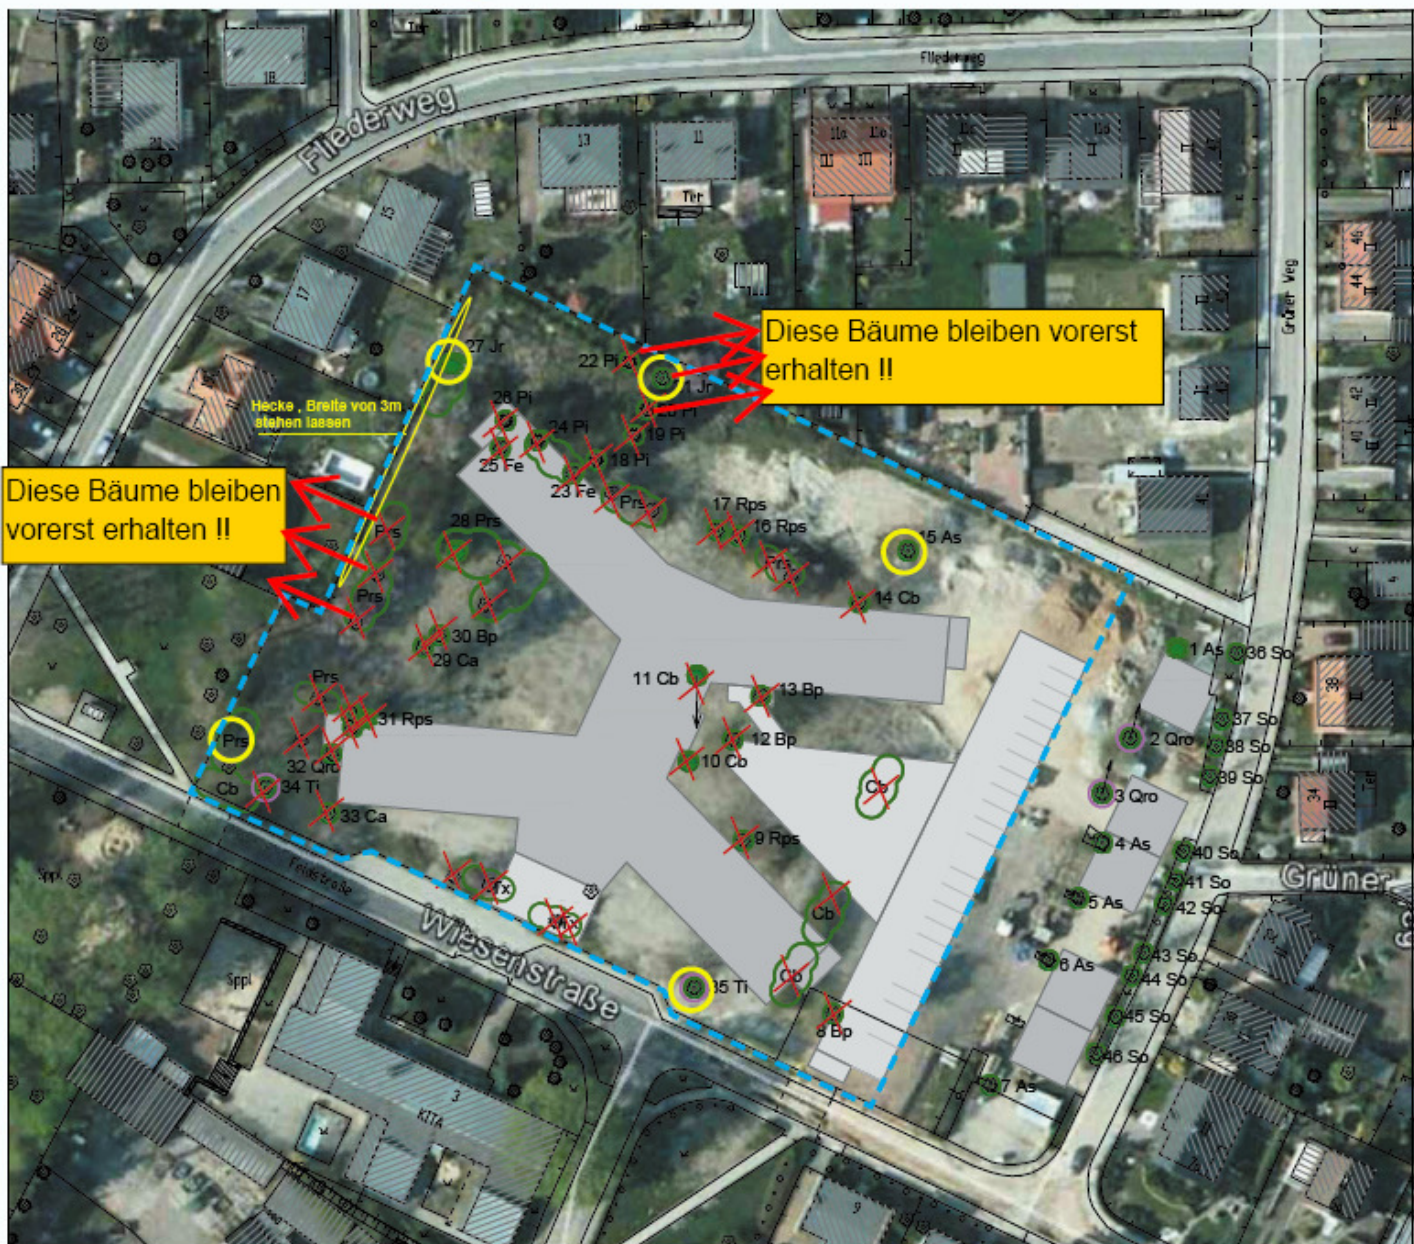

Legende

- Baum
- Baum nicht in Planunterlage
- Baum zum Erhalt festsetzen
- Gehölz / Gebüsch
- Geplante Baukörper und Befestigungen

Baumart und Nummer siehe Anhang im Text.

Kürzel	Baumart bot.	Baumart dt.
As	Acer spec.	Ahorn
Bp	Betula pendula	Birke
Ca	Castanea sativa	Esskastanie
Cb	Carpinus betulus	Hainbuche
Jr	Juglans regia	Walnuss
Fe	Fraxinus excelsior	Esche
Pi	Picea spec.	Fichte
Prs	Prunus spec.	Pflaume
Qro	Quercus robur	Eiche
Rps	Robinia pseudo.	Robinie
Tx	Taxus baccata	Eibe
So	Sorbus spec.	Mehlbeere

Planunterlage: Stadtgrundkarte 2011,
Luftbild, Quelle: www.google.de

Stadt Dessau-Roßlau

Bebauungsplan Nr. 61
"Altenpflegeheim an der
Feldstraße"

Baumbestand und -bewertung

20.02.2013

Maßstab 1:1.000

Dr. Szamatolski + Partner GbR

Landesplanungsbehörde, Stadtplanung
Umweltmanagement, Fachbereichsplanung
BfLA, BfL, GfL
Brunnenstraße 101 10119 Berlin
Tel. 030/2860144 Fax 030/2860147
Email: Bureau@szamatolski.de

Baumliste (Grundlage: Baumgutachten Dr. Szamatolski 20.02.2013)

Baum nr.	Kürzel	Baumart dt.	Baumart bot.	Stu, mehrst	StU	Bemerkung	Basiswert	Gattungswert	Zustandswert / (Vitalität)	ökol. Standortwert	ökol. Individualwert	Ergebnis	Ersatzpflanzungen	Baumerhalt
8	Bp	Birke	Betula pendula		128	Mistelbefall	--	--	--	--	--	Ausschluss		
9	Rps	Robinie	Robinia pseudoacacia		130		--	--	--	--	--	Ausschluss		
10	Cb	Hainbuche	Carpinus betulus	83/50			1	1,3	0,8	1,4	0,7	0,7844	1	
11	Cb	Hainbuche	Carpinus betulus		89	Totholzanteil	1	1,3	0,8	1,4	0,7	0,7844	1	
12	Bp	Birke	Betula pendula		110	schief gewachsen, Standfestigkeit unsicher	--	--	--	--	--	Ausschluss		
13	Bp	Birke	Betula pendula		109		--	--	--	--	--	Ausschluss		
14	Cb	Hainbuche	Carpinus betulus		131		2	1,3	0,8	1,4	1	2,912	3	
15	As	Ahorn	Acer spec.	101/81			2	1,8	0,8	1,4	1	2,888		
16	Rps	Robinie	Robinia pseudoacacia	130/107		mit Stammhöhle	--	--	--	--	--	Ausschluss		
17	Rps	Robinie	Robinia pseudoacacia		122	hoher Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
18	Pi	Fichte	Picea spec.		101		--	--	--	--	--	Ausschluss		
19	Pi	Fichte	Picea spec.		152	Stammschäden	--	--	--	--	--	Ausschluss		
20	Pi	Fichte	Picea spec.		86	leichte Stammschäden am Fuß	--	--	--	--	--	Ausschluss		
21	Jr	Walnuss	Juglans regia		78	wenig verzweigt, beengt	--	--	--	--	--	Ausschluss		
22	Pi	Fichte	Picea spec.		142		--	--	--	--	--	Ausschluss		
23	Fe	Esche	Fraxinus excelsior		160	Totholzanteil	3	1,1	0,8	1,4	0,9	3,326	3	
24	Pi	Fichte	Picea spec.		118	einseitig	--	--	--	--	--	Ausschluss		
25	Fr	Esche	Fraxinus excelsior	90/85/75/82			4	1,1	0,8	1,4	0,9	4,435	4	
26	Pi	Fichte	Picea spec.		70	verkahlt	--	--	--	--	--	Ausschluss		
27	Jr	Walnuss	Juglans regia				--	--	--	--	--	Ausschluss		
28	Prs	Pflaume	Prunus spec.		102	Totholzanteil, im Gehölzbestand	--	--	--	--	--	Ausschluss		
29	Ca	Esskastanie	Castanea sativa	107/86			3	1,8	0,8	1,4	0,9	3,6288	4	
30	Bp	Birke	Betula pendula		141	Stamm bewachsen, Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
31	Qro	Eiche	Quercus robur	107/82		Verkahlung	3	1,8	0,8	1,4	0,9	3,6288	4	
32	Rps	Robinie	Robinia pseudoacacia	83/74/36		Totholzanteil	--	--	--	--	--	Ausschluss		
33	Ca	Esskastanie	Castanea sativa		223	Totholzanteil	3	1,8	0,8	1,4	0,9	3,6288	4	
34	Ti	Linde	Tilia spec.		165	leicht einseitig	3	1,8	0,8	1,4	0,9	3,6288	4	
35	Ti	Linde	Tilia spec.		153	leicht einseitig	2	1,8	0,8	1,4	1	3,584	4	

 Bäume zu erhalten

 Bäume zu fällen, da im Baufeld, bzw. hoher Totholzanteil oder verkahlt